

SISTEMA COASSIALE M/F / M/F COAXIAL SYSTEM / SYSTEME VENTOUSE M/F

STABILE PAC



Stabile®

a brand of M&G Group

STABILE PAC

APPLICAZIONI

1. Il sistema camino coassiale STABILE PAC può essere utilizzato per generatori a condensazione alimentati a combustibile gassoso aventi la temperatura dei prodotti della combustione non superiore a 120°C.
2. Il sistema camino coassiale STABILE PAC è adatto per essere utilizzato come condotto e condotto intubato.
3. Il sistema camino coassiale STABILE PAC è certificato per l'utilizzo come sistema per l'evacuazione fumi della combustione e aspirazione dell'aria comburente.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema camino coassiale STABILE PAC devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. L'installazione di sistemi fumari asserviti a generatori a condensazione aventi potenzialità inferiori a 35 kW, deve essere conforme alla norma UNI 7129.
3. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
4. Il sistema coassiale STABILE PAC può essere installato all'interno e all'esterno degli edifici nonché all'interno di asole tecniche e camini esistenti.
5. L'installazione dei kit coassiali STABILE PAC può essere impiegata come scarico a parete secondo i casi previsti dalla legislazione vigente.
6. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto); verificare che la connessione tra il generatore a condensazione e il sistema di scarico fumi sia installato correttamente, mantenendo una pendenza del 3% verso il generatore (ritorno delle condense verso il generatore).
7. Assemblare gli elementi accertandosi che le guarnizioni rimangano nella propria sede e che non vengano danneggiate durante l'assemblaggio stesso. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, NON UTILIZZARE lubrificanti destinati ad altri impieghi (olio motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale).
8. Applicare un supporto murale ogni 1,5 mt, se ne consiglia comunque uno ad ogni elemento rettilineo e di posizionare un supporto murale dopo ogni spostamento.
9. In caso di intubamento di asole tecniche o camini esistenti, installare alla base del sistema intubato una curva e una staffa di supporto. Per intubamenti eseguiti dalla sommità dell'asola tecnica/camino esistente, utilizzare l'apposita fascetta di discesa codice PSFD 72.
10. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione indicata sulle etichette di prodotto e nella "D.o.p.".
11. Terminata l'installazione del nuovo sistema fumario e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalla norma UNI 7129.
12. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE PAC.

MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente (DPR 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema camino coassiale STABILE PAC almeno una volta l'anno.
4. Le verifiche e i controlli del sistema camino coassiale STABILE PAC dovranno essere eseguiti secondo le norme UNI 7129, UNI 10738 e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema camino coassiale STABILE PAC si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema camino coassiale STABILE PAC vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali

STOCCAGGIO

1. I componenti della linea STABILE PAC escono dalla fabbrica confezionati in scatole di varie dimensioni, regolarmente etichettati con i dati previsti dalla norma di prodotto di riferimento (EN 14471).
2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

APPLICATIONS

1. The coaxial chimney system STABILE PAC can be used for condensing generators fueled by gaseous fuels having a max temperature of the combustion products that does not exceed 120° C.
2. The coaxial system chimney STABILE PAC can be used both as flue duct and flue liner.
3. The coaxial chimney system STABILE PAC is certified for being used both as and as air supply duct.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the coaxial chimney system STABILE PAC shall be installed only by qualified personnel under current legislation.
2. The installation of the flue systems for condensing generators shall comply with the current legislation.
3. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
4. The coaxial system STABILE PAC can be installed inside and outside buildings, as well as inside the enclosures end pre-existing chimneys.
5. The STABILE PAC coaxial kits can be applied as wall flue outlet according to the cases provided by the current legislation.
6. The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards); make sure that the connection between the condensing generator and the flue system is made properly, keeping a 3% slope towards the generator (return of the condensates to the generator).
7. Assemble the elements making sure that the gaskets remain in their seat and that they do not get damaged during assembly. In order to avoid the deterioration of the gaskets, DO NOT USE lubricants intended for other uses (motor oil, oil for hydraulic circuits, vegetal or animal oil).
8. Mount a wall support every 1,5 mt, any case, we suggest to mount a wall support at every straight element and one after every shift.
9. In case of relining of the enclosures or existing chimneys, at the base of the ducted system install elbow and a support bracket. When relining enclosures/existing chimneys from the top, use the proper descent band item code PSFD 72.
10. The minimum distances of every component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.p.".
11. After completing the installation of the new relined chimney system and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.
12. For any further technical information, refer to the maintenance booklet and/or the technical manual of the system STABILE PAC.

MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed under current legislation and/or local prescriptions.
3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the coaxial chimney system STABILE PAC at least once a year.
4. The tests and the controls on the coaxial chimney system STABILE PAC shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the coaxial chimney system STABILE PAC, use a sponge a cloth, or a soft plastic scrubber. DO Not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the coaxial chimney system STABILE PAC, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

STORAGE

1. All the products of the coaxial chimney system STABILE PAC leave the factory packed in carton boxes, regularly labeled by product type with the data required by the reference product standard (EN 14471).
2. After removing the products from the pallet, store them in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

ENG

APPLICATIONS

1. Le système de cheminée coaxial STABILE PAC peut être utilisé pour générateurs à condensation alimentés combustibles gazeux ayant la température des produits de combustion qui ne dépasse pas 120 °C.
2. Le système de cheminée coaxial STABILE PAC est adapté pour être utilisé soit comme conduit de raccordement, conduit de fumées intubé.
3. Le système de cheminée coaxiale STABILE PAC est certifié pour être utilisé comme système pour l'évacuation des fumées de la combustion et pour l'apport d'air de combustion.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système de cheminée coaxiale STABILE PAC ne doivent être installés par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. L'installation des conduits de fumées pour générateurs à condensation doit se conformer aux réglementations locales.
3. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
4. Le système coaxial STABILE PAC peuvent être installé à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, même que dans des espaces techniques et cheminées préexistantes.
5. Les kits coaxiaux kits coaxiaux STABLES PAC peuvent être employées comme système d'évacuation à mur conformément la législation en vigueur.
6. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque article) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut); vérifier que le raccordement entre le générateur à condensation et le système d'évacuation des fumées soit installé correctement, en maintenant un gradient du 3% au générateur (retour des condensats au générateur).
7. Assemblez les éléments en s'assurant que les joints restent dans leur siège et qu'ils ne soient pas endommagés pendant l'assemblage même. Afin d'éviter la détérioration des joints, N'UTILISEZ PAS des lubrifiants destinés à d'autres usages (huile moteur, huile pour circuits hydrauliques, huile végétale ou animale).
8. Montez un support mural tous les 1,5 mt, en tout cas on vous conseille d'en monter un pour chaque élément droit et un après chaque déplacement.
9. En cas de canalisation d'espaces techniques ou de cheminées existantes, installez à la base du système canalisé une coude et une console de support. Lors de la canalisations d'espaces techniques/ cheminées existantes réalisés par le haut, utilisez le collier de descente approprié réf. PSFD 72.
10. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p.".
11. Après avoir terminé l'installation du cheminée/conduit de fumée et avant la mise en service du système, effectuez toujours les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.
12. Pour plusieurs d'informations techniques, consulter la brochure d'utilisation et maintenance et/ou le manuel technique du système STABILE PAC.

MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par du ouvriers qualifié en vertu de la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, on conseille d contrôler et/ou nettoyer le système de cheminée coaxiale STABILE PAC au moins une fois par an.
4. Les vérifications et les contrôles du système de cheminée coaxiale STABILE PAC devront être faites conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système de cheminée coaxiale STABILE PAC on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. NE PAS UTILISER DES BROSSES OU DES LAVEURS ABRASIVES. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois que démontent les éléments du système de cheminée coaxiale STABILE PAC en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

STOCKAGE

1. Tous les composants du système de cheminée coaxiale STABILE PAC départent d'usine emballés dans des boîtes en carton régulièrement étiquetés par type de produit avec les données requises par la norme de produit de référence (EN 14471).
2. Une fois retirés de la palette, conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.



DENOMINAZIONE		STABILE PAC	
DESCRIZIONE		Sistema camino coassiale rigido con condotto fumi in plastica	
NORME DI RIFERIMENTO	EN 14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova	
	Ø60/100	T120-P1-W-1-Q(00)-LE-E-U0	
DESIGNAZIONI	Ø80/125	T120-H1-W-2-Q(00)-LE-E-U0	
	MATERIALE SCARICO FUMI Ø60 - Ø80		
MATERIALE ADDUZIONE ARIA Ø100 - Ø125	Lineari DX51D	Partenze verticali EN AW 6060	Pressofusioni EN AB 47100
	Colorazione: Bianco / Marrone		
MATERIALI ACCESSORI UTILIZZATI Ø100 - Ø125	. Griglia di aspirazione e scarico in polipropilene additivato ANTI-UV e colorante al 3%		
	. Elementi di fissaggio a muro in acciaio verniciato bianco o marrone		
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in EPDM 120°C – Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN14241-1		
	DATI PRESTAZIONALI		
CLASSE DI TEMPERATURA	Ø60/100	Ø80/125	
	T120 (120°C)		
CLASSE DI PRESSIONE	P1 (200 Pa)	H1 (5000 Pa)	
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	1	2	
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O		
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	00 (mm)		
CLASSE DI POSIZIONE	LE – Installazione interna/esterna		
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	E		
CLASSE DI PROTEZIONE	U0		
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto, condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione con temperatura dei fumi ≤120°C		
COMBUSTIBILI AMMESSI			
	Gas condensazione		Gasolio condensazione
NOTIFIED BODY			
			
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA			
	Ø60-80		Ø100-125
			

STABILE PAC

A

SCARICO A PARETE O A TETTO

IT

WALL OR ROOF OUTLET

ENG

SORTIE A MUR OU A TOIT

FR

Il sistema coassiale STABILE PAC può essere impiegato come scarico a parete o a tetto, secondo i casi previsti dalla legislazione e normative vigenti.

The STABILE PAC coaxial system can be used for wall or roof outlet according to the cases provided by the current laws and regulations.

Le système coaxial STABILE PAC peut être utilisé pour la sortie à mur ou à toit conformément aux lois et règlements applicables.

APPLICAZIONE TIPO C63





Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore, previsto per il collegamento a mezzo di condotti ad un terminale orizzontale che, al tempo stesso, consente l'immissione di aria comburente al bruciatore e lo scarico dei prodotti della combustione all'esterno per mezzo di due orifizi concentrici o così vicini da risultare in condizioni di vento simili (UNI CEN/TR 1749).

TYPE C63 APPLICATIONS

Type C6 appliance incorporating a fan above the combustion chamber/heat exchanger and designed for connection via its ducts to its horizontal terminal which at the same time admits combustion air to the burner and discharges the products of combustion to the outside through two orifices that are either concentric or close enough to come under similar wind conditions (CEN/TR 1749).

APPLICATIONS TYPE 63

Appareil de type C6 à ventilateur incorporé au-dessus de la chambre de combustion/échangeur de chaleur et conçu pour une connexion par intermédiaire de ses conduits à son terminal horizontal qui simultanément admet l'air de combustion pour le brûleur et décharge les produits de combustion vers l'extérieur par deux orifices qui sont soit concentriques soit suffisamment proches à venir dans des conditions de vent similaires (CEN/TR 1749).

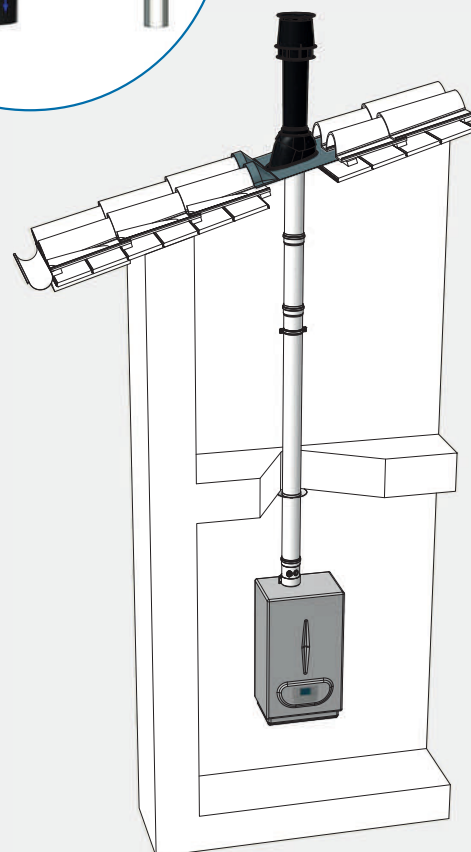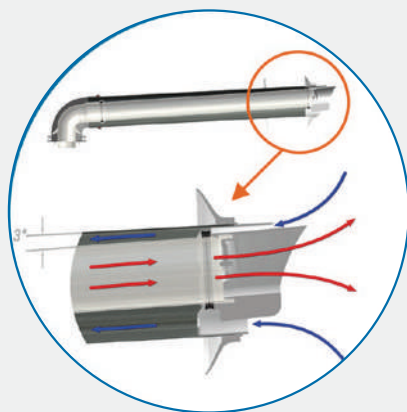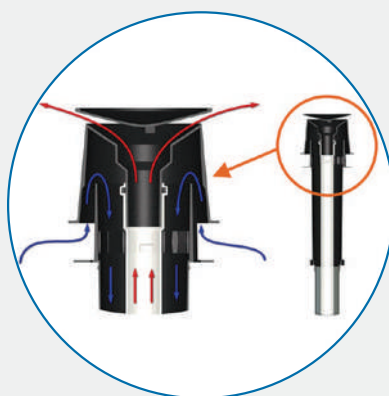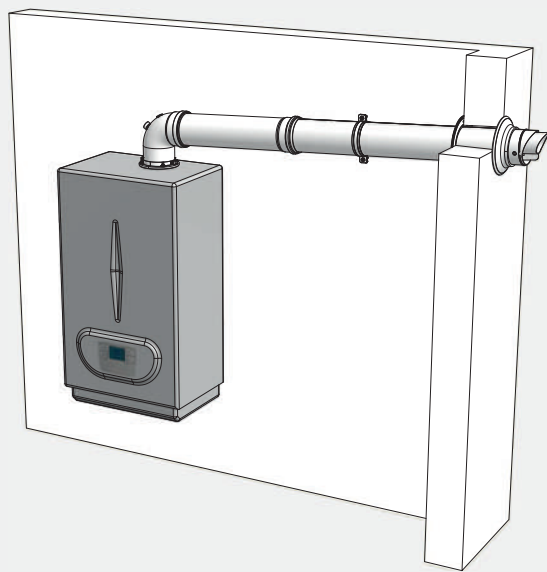

KIT UNIVERSAL 1 – KIT COASSIALE M/F Ø60/100**Cod. PACKIT U1 D60-100**

KIT UNIVERSAL 1 – M/F COAXIAL KIT Ø60/100 – KIT VENTOUSE M/F Ø60/100

Box	1
€	45 ⁹⁵

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



BRAND:

AIRFEL – ARCA – ARGO – ARISTON – AR THERM – ATLANTIC – BALTUR – BAXI – BERETTA – BIASI – BONGIOANNI – CHAFFOTEAUX – COINTRA – DAIKIN – DE DIETRICH – ECOFLAM – ELCO – FERROLI – FONDITAL – INNOVITA – INVENT – ITALTHERM – JOANNES – LAMBORGHINI – MOTAN – NOVA FLORIDA – RAVENHEAT – REMEHA – RHEEM RADI – RIELLO – RINNAI (ZEN) – ROCA – ROTEX – SAUNIER DUVAL (THEMIS CONDENS LOW NOX) – SAVIO – SIME – SYLBER – THERMITAL – UNICAL (NO X; NO X+) – VAILLANT – VISSMAN – WOLF – YGNIS

KIT 5 – KIT COASSIALE M/F Ø60/100**Cod. PACKIT 5 D60-100**

KIT 5 – M/F COAXIAL KIT Ø60/100 – KIT VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: ATON – HERMANN – SAUNIER DUVAL (NO THEMIS CONDENS LOW NOX)

Box	1
€	51 ⁰⁹

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

**KIT 6 – KIT COASSIALE M/F Ø60/100****Cod. PACKIT 6 D60-100**

KIT 6 – M/F COAXIAL KIT Ø60/100 – KIT VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: IMMERGAS

Box	1
€	66 ⁰⁷

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

**KIT 7 – KIT COASSIALE M/F Ø60/100****Cod. PACKIT 7 D60-100**

KIT 7 – M/F COAXIAL KIT Ø60/100 – KIT VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: BUDERUS – JUNKERS BOSCH

Box	1
€	56 ⁵⁰

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

**KIT 9 – KIT COASSIALE M/F Ø60/100****Cod. PACKIT 9 D60-100**

KIT 9 – M/F COAXIAL KIT Ø60/100 – KIT VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: RADIANT

Box	1
€	58 ⁶⁹

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



STABILE PAC

CP UNIVERSAL 1 – CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F Ø60/100

Cod. PACCP U1 D60-100

CP UNIVERSAL 1 - M/F COAXIAL STARTING ELBOW Ø60/100 – CP UNIVERSAL 1 - COUDE DE DEPARTURE VENTOUSE M/F Ø60/100

Box	1
€	33 ⁶⁰

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



BRAND:

AIRFEL – ARCA – ARGO – ARISTON – AR THERM – ATLANTIC – BALTUR – BAXI – BERETTA – BIASI – BONGIOANNI – CHAFFOTEAUX – COINTRA – DAIKIN – DE DIETRICH
ECOFLAM – ELCO – FERROLI – FONDITAL – INNOVITA – INVENT – ITALTHERM – JOANNES – LAMBORGHINI – MOTAN – NOVA FLORIDA – RAVENHEAT – REMEHA
RHEEM RADi – RIELLO – RINNAI (ZEN) – ROCA – ROTEX – SAUNIER DUVAL (THEMIS CONDENS LOW NOX) – SAVIO – SIME – SYLBER – THERMITAL
UNICAL (NO X; NO X+) – VAILLANT – VISSMAN – WOLF – YGNIS

CP 5 – CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F Ø60/100

Cod. PACCP 05 D60-100

CP 5 – M/F COAXIAL STARTING ELBOW Ø60/100 – COUDE DE DEPARTURE VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: ATON – HERMANN – SAUNIER DUVAL (NO THEMIS CONDENS LOW NOX)

Box	1
€	34 ²⁴

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



CP 6 – CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F Ø60/100

Cod. PACCP 06 D60-100

CP 6 – M/F COAXIAL STARTING ELBOW Ø60/100 – COUDE DE DEPARTURE VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: IMMERGAS

Box	1
€	51 ⁸⁴

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



CP 7 – CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F Ø60/100

Cod. PACCP 07 D60-100

CP 7 – M/F COAXIAL STARTING ELBOW Ø60/100 – COUDE DE DEPARTURE VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: BUDERUS – JUNKERS BOSCH

Box	1
€	35 ²⁰

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



CP 9 – CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F Ø60/100

Cod. PACCP 09 D60-100

CP 9 – M/F COAXIAL STARTING ELBOW Ø60/100 – COUDE DE DEPARTURE VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: RADIANT

Box	1
€	39 ⁴⁸

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



PV UNIVERSAL 1 – PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F Ø60/100**Cod. PACPV U1 D60-100**

PV UNIVERSAL 1 - M/F COAXIAL VERTICAL STARTING PIPE KIT Ø60/100 – PV UNIVERSAL 1 - DEPARTURE VERTICALE VENTOUSE M/F Ø60/100

Box	1
€	37 ⁶⁵

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



BRAND:

AIRFEL – ARCA – ARGO – ARISTON – AR THERM – ATLANTIC – BALTUR – BAXI – BERETTA – BIASI – BONGIOANNI – CHAFFOTEUX – COINTRA – DAIKIN – DE DIETRICH
ECOFILAM – ELCO – FERROLI – FONDITAL – INNOVITA – INVENT – ITALTHERM – JOANNES – LAMBORGHINI – MOTAN – NOVA FLORIDA – RAVENHEAT – REMEHA
RHEEM RAD – RIELLO – RINNAI (ZEN) – ROCA – ROTEX – SAUNIER DUVAL (THEMIS CONDENS LOW NOX) – SAVIO – SIME – SYLBER – THERMITAL
UNICAL (NO X; NO X+) – VAILLANT – VISSMAN – WOLF – YGNIS

PV5 – PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F Ø60/100**Cod. PACPV 05 D60-100**

PV5 – M/F COAXIAL VERTICAL STARTING PIPE KIT Ø60/100 – DEPARTURE VERTICALE VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: ATON – HERMANN – SAUNIER DUVAL (NO THEMIS CONDENS LOW NOX)

Box	1
€	27 ⁶³

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

**PV4 – PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F Ø60/100****Cod. PACPV 04 D60-100**

PV4 – M/F COAXIAL VERTICAL STARTING PIPE KIT Ø60/100 – DEPARTURE VERTICALE VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: IMMERGAS

Box	1
€	21 ⁸³

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

**PV6 – PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F Ø60/100****Cod. PACPV 06 D60-100**

PV6 – M/F COAXIAL VERTICAL STARTING PIPE KIT Ø60/100 – DEPARTURE VERTICALE VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: BUDERUS – JUNKERS BOSCH

Box	1
€	23 ⁰⁰

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

**PV9 – PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F Ø60/100****Cod. PACPV 09 D60-100**

PV9 – M/F COAXIAL VERTICAL STARTING PIPE KIT Ø60/100 – DEPARTURE VERTICALE VENTOUSE M/F Ø60/100

BRAND: RADIANT

Box	1
€	43 ⁶²

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus



STABILE PAC

ELEMENTO DRITTO COASSIALE M/F Ø60/100

M/F COAXIAL STRAIGHT ELEMENT Ø60/100 - ELEMENT DROIT VENTOUSE M/F Ø60/100

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Cod.	PACED 03 D60-100	PACED 02 D60-100	PACED 01 D60-100	PACED 04 D60-100
L (mm)	250	500	1000	2000
Box	1	1	1	1
€	19 ⁷⁰	22 ²⁷	31 ²¹	58 ⁷⁹

Cod. PACED XX D60-100



CURVA 87° COASSIALE M/F Ø60/100

M/F 87° COAXIAL ELBOW Ø60/100 - COUDE VENTOUSE A 87° M/F Ø60/100

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	25 ⁰⁸

Cod. PACCN 90 D60-100



CURVA 87° COASSIALE M/F Ø60/100 (CON PRESE ANALISI)

M/F 87° COAXIAL ELBOW Ø60/100 (WITH FLUE GAS ANALYSIS)-COUDE VENTOUSE A 87° M/F Ø60/100 (AVEC PRISE DE CONTROLE DES FUMÉES)

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	31 ⁰⁰

Cod. PACCI 90 D60-100



CURVA 87° COASSIALE M/F Ø60/100 (CON PORTELLO ISPEZIONE)

M/F 87° COAXIAL ELBOW Ø60/100 (WITH INSPECTION DOOR) - COUDE VENTOUSE A 87° M/F Ø60/100 (AVEC TRAPPE DE VISITE)

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	84 ³⁵

Cod. PACCM 90 D60-100



CURVA 45° COASSIALE M/F Ø60/100

M/F 45° COAXIAL ELBOW Ø60/100 - COUDE VENTOUSE A 45° M/F Ø60/100

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	22 ⁷³

Cod. PACCC 45 D60-100



ELEMENTO DRITTO COASSIALE CON ISPEZIONE M/F Ø60/100

M/F COAXIAL STRAIGHT ELEMENT WITH INSPECTION DOOR Ø60/100 - ELEMENT DROIT AVEC TRAPPE DE VISITE M/F Ø60/100

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	95 ¹⁷

Cod. PACMIA 01 D60-100



CAMINO VERTICALE COASSIALE Ø60-100

VERTICAL COAXIAL CHIMNEY Ø60-100 - CHEMINEE VENTOUSE VERTICALE Ø60-100

Cod. PACTT XX D60-100

- Da abbinare ai faldali ALCFIL 20 D60-100, ALCFIL 22 D60-100 e PACFPC 01 D130
- To combine with the flashing ALCFIL 20 D60-100, ALCFIL 22 D60-100 and PACFPC 01 D130
- A combiner avec les solins ALCFIL 20 D60-100, ALCFIL 22 D60-100 et PACFPC 01 D130

Cod.	PACTT 01 D60-100	PACTT 02 D60-100
Colore	Black	RAL 8023
Box	1	1
€	93 ⁹⁴	93 ⁹⁴



TEGOLA IN LEADAX MODELLABILE


MOLDABLE LEADAX TILE FOR CHIMNEY - TUILE EN LEADAX MALLEABLE POUR CHEMINEE

- Per tetti inclinati 15° ÷ 60°
- For 15° ÷ 60° inclined roofs
- Pour toits inclinés à 15° ÷ 60°

Cod.	ALCFIL 20 D60-100	ALCFIL 22 D60-100
Colore	Black	RAL 8023
Box	1	1
€	56 ⁷³	57 ⁹⁵

NEW

Cod. ALCFIL XX D60-100

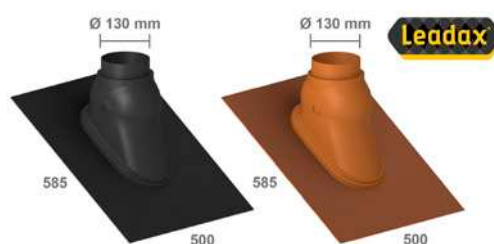

FALDALE IN ALLUMINIO BASE TONDA

ROUND FLASHING IN ALUMINIUM - SOLIN RONDE EN ALU

Cod. PACFPC 01 D130

- Per tetti piani
- For flat roofs
- Pour toits plats

Box	1
€	22 ⁶⁰




TERMINALE ORIZZONTALE ASPIRAZIONE/SCARICO COASSIALE M/F Ø60/100

M/F COAXIAL SUCTION/EXHAUST HORIZ. TERMINAL PIPE Ø60/100 - TERMINAL D'ASPIRATION/ECHAPPEMENT HORIZ. VENTOUSE M/F Ø60/100

Cod. PACTP 01 D60-100

Box	1
€	24 ⁴⁵

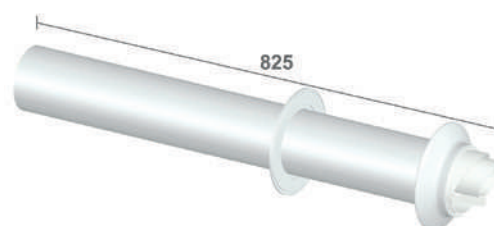

STABILE PAC

ELEMENTO DRITTO COASSIALE M/F Ø80/125

M/F COAXIAL STRAIGHT ELEMENT Ø80/125 - ELEMENT DROIT VENTOUSE M/F Ø80/125

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Cod.	PACED 03 D80-125	PACED 02 D80-125	PACED 01 D80-125	PACED 04 D80-125
L (mm)	250	500	1000	2000
Box	1	1	1	1
€	31 ⁵⁹	34 ⁶⁶	48 ⁵⁸	89 ⁸⁴

Cod. PACED XX D80-125



CURVA 87° COASSIALE M/F Ø80/125

M/F 87° COAXIAL ELBOW Ø80/125- COUDE VENTOUSE A 87° M/F Ø80/125

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	44 ⁶⁰

Cod. PACCN 90 D80-125



CURVA 87° COASSIALE M/F Ø80/125 (CON PRESE ANALISI)

M/F 87° COAXIAL ELBOW Ø80/125 (WITH FLUE GAS ANALYSIS)-COUDE VENTOUSE A 87° M/F Ø80/125 (AVEC PRISE DE CONTROLE DES FUMÉES)

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	70 ³²

Cod. PACCI 90 D80-125



CURVA 87° COASSIALE M/F Ø80/125 (CON PORTELLO ISPEZIONE)

M/F 87° COAXIAL ELBOW Ø80/125 (WITH INSPECTION DOOR) - COUDE VENTOUSE A 87° M/F Ø80/125 (AVEC TRAPPE DE VISITE)

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	96 ⁷⁹

Cod. PACCM 90 D80-125



CURVA 45° COASSIALE M/F Ø80/125

M/F 45° COAXIAL ELBOW Ø80/125- COUDE VENTOUSE A 45° M/F Ø80/125

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	37 ¹⁵

Cod. PACCQ 45 D80-125



ELEMENTO DRITTO COASSIALE CON ISPEZIONE M/F Ø80/125

M/F COAXIAL STRAIGHT ELEMENT WITH INSPECTION DOOR Ø80/125- ELEMENT DROIT AVEC TRAPPE DE VISITE M/F Ø80/125

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	118 ⁶¹

Cod. PACMIA 01 D80-125



MAGGIORATORE COASSIALE Ø60/100 M - Ø80/125 F

COAXIAL OVERSIZE Ø60/100 M - Ø80/125 F - AUGMENTATION VENTOUSE Ø60/100 M - Ø80/125 F

- Guarnizioni incluse
- Gaskets included
- Joints inclus

Box	1
€	57 ⁰⁷

Cod. PACRT 01 D80-125



CAMINO VERTICALE COASSIALE Ø80-125

VERTICAL COAXIAL CHIMNEY Ø80-125 - CHEMINEE VENTOUSE VERTICALE Ø80-125

- Da abbinare ai faldali ALCFIL 20 D60-100 e PACFPC 01 D130
- To combine with the flashing ALCFIL 20 D60-100 and PACFPC 01 D130
- A combiner avec les solins ALCFIL 20 D60-100 et PACFPC 01 D130

Box	1
€	98 ⁶⁰

Cod. PACTT 01 D80-125



TEGOLA IN LEADAX MODELLABILE

MOLDABLE LEADAX TILE FOR CHIMNEY - TUILE EN LEADAX MALLEABLE POUR CHEMINEE

- Per tetti inclinati 15° ÷ 60°
- For 15° ÷ 60° inclined roofs
- Pour toits inclinés à 15° ÷ 60°

Box	1
€	56 ⁷³

NEW

Cod. ALCFIL 20 D60-100



FALDALE IN ALLUMINIO BASE TONDA

ROUND FLASHING IN ALUMINIUM - SOLIN RONDE EN ALU

- Per tetti piani
- For flat roofs
- Pour toits plats

Box	1
€	22 ⁶⁰

Cod. PACFPC 01 D130



TERMINALE ORIZZONTALE ASPIRAZIONE/SCARICO COASSIALE M/F Ø80/125

M/F COAXIAL SUCTION/EXHAUST HORIZ. TERMINAL PIPE Ø80/125
TERMINAL D'ASPIRATION/ECHAPPEMENT HORIZ. VENTOUSE M/F Ø80/125

Cod. PACTP 01 D80-125

Box	1
€	59 ¹⁹



STABILE PAC

GUARNIZIONE (RICAMBIO)

GASKET (SPARE PART) - JOINT (REPLACEMENT)

Cod.	PACGT 71 D60	PACGT 71 D80	PACGT 70 D100	PACGT 71 D125
Ø (mm)	60	80	100	125
Box	1	1	1	1
€	0 ⁹⁰	2 ²⁹	1 ⁵⁵	3 ⁵⁵



GRIGLIA DI ASPIRAZIONE COASSIALE IN ACCIAIO INOX

S.S. COAXIAL SUCTION GRID - GRILLE D'ASPIRATION VENTOUSE IN ACIER INOX

Cod.	PACGA 01 D60-100	PACGA 01 D80-125
Ø (mm)	60-100	80-125
Box	1	1
€	25 ⁴²	27 ⁹⁶



Cod. PACGA 01

ROSONE COPRIMURO IN GOMMA BIANCA

WHITE RUBBER WALL ROSE - ROSACE COUVRE MUR EN CAOUTCHOUC BLANC

Cod.	10170	PACRS 01 D125
Ø (mm)	100	125
Box	1	1
€	6 ²²	9 ³²



Cod. 10170 - PACRS 01 D125

ROSONE COPRIMURO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO Ø100

WHITE PAINTED ZINC-COATED STEEL WALL COVER ROSE Ø100 - ROSACE COUVRE MUR EN ACIER GALVANISE LAQUE BLANC Ø100

Box	1
€	8 ³⁵



Cod. LZRS 70 D100

FASCETTA MURALE BIANCA

WHITE WALL BAND - COLLIER MURAL BLANC

Cod.	10130	PACFM 01 D125
Ø (mm)	100	125
Box	1	1
€	6 ²²	9 ³²



Cod. 10130 - PACFM 01 D 125

MANICOTTO F/F Ø100

F/F SLEEVE Ø100 - MANCHON F/F Ø100

- Acciaio zincato verniciato bianco con guarnizione in gomma
 - White painted zinc-coated steel with rubber gasket
 - Acier galvanisé laqué blanc avec joint en caoutchouc

Box	1
€	8 ³⁵



Cod. 58200

KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Box	1
€	8 ³⁵



Cod. SCS CE PAC