


SISTEMA DOPPIAPARETE ARIA / AIR TWIN-WALL SYSTEM / SYSTEME DOUBLE PAROI AIR

## STABILE DA



ACCIAIO  
INOX  
AISI 316L

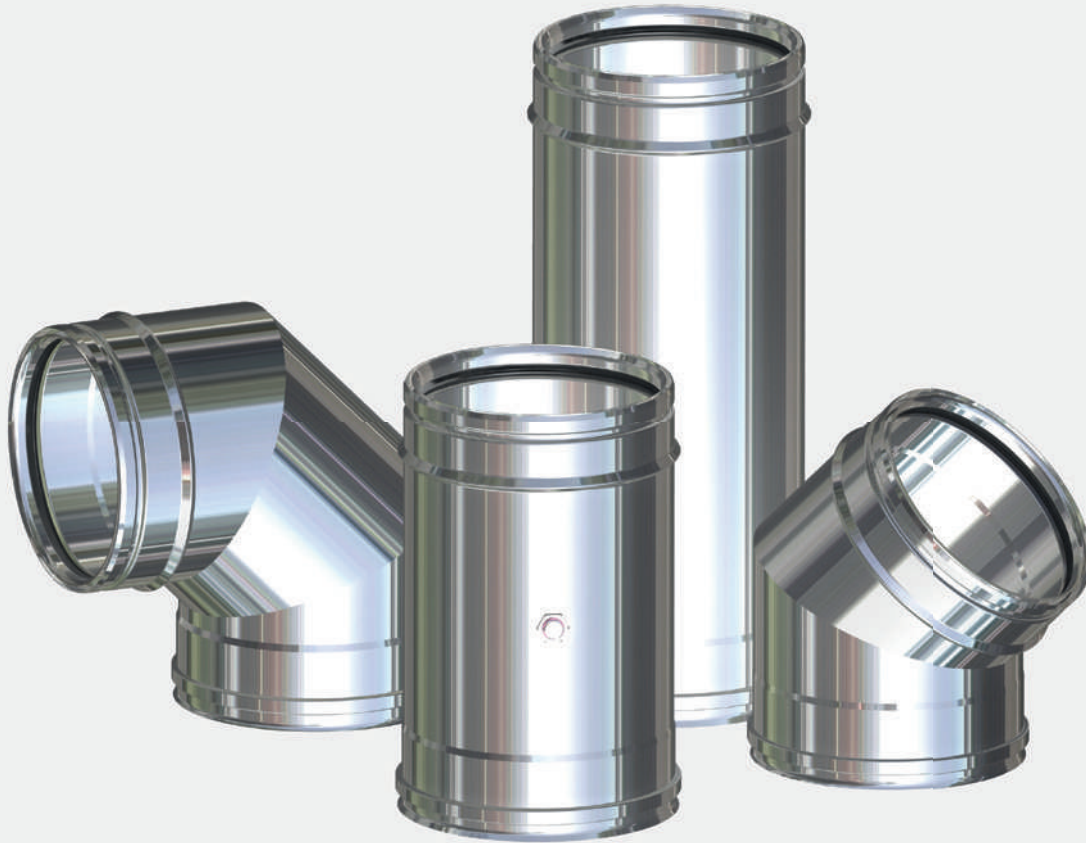

**RAL**



**Stabile**<sup>®</sup>

a brand of M&G Group

# STABILE DA

## APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi doppia parete STABILE DA può essere utilizzato per tutti i tipi di generatori civili industriali a combustibile gassoso e liquido.
2. Il sistema STABILE DA è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperature fino a 200°C con guarnizione montata.
3. Il sistema STABILE DA è adatto per essere installato come camino e canna collettiva in conformità alle norme UNI 7129, UNI 11528, UNI 10683.
4. In ambienti dove l'atmosfera è ricca di vapori alogeni, non è consigliato l'uso di canne fumarie in acciaio inox (lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature). Nel caso di utilizzo in questi ambienti, i prodotti perderanno la Garanzia della Casa.

## ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema STABILE DA devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
3. Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
4. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto).
5. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione, dove prevista, rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesco dei componenti.
6. Dopo l'assemblaggio serrare sempre la fascetta di bloccaggio (DAFB 21) tra il maschio e la femmina.
7. Sui tratti verticali, applicare un supporto murale come previsto dal libretto uso e manutenzione del sistema STABILE DA, mentre sui tratti sub-orizzontali installare una fascetta murale ogni 1,5 m e/o ogni cambio di direzione.
8. Nel caso di utilizzo del sistema STABILE DA per apparecchi a condensazione, nei tratti sub-orizzontali assemblare gli elementi lineari avendo cura di mantenere il cordone di saldatura verso l'alto e di installare l'apposita guarnizione in EPDM (cod. PSGT 71).
9. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "D.o.P.".
10. Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 7129, UNI 11528 e UNI 10683, rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08) e applicare nelle immediate vicinanze del sistema fumario installato la "placca camino" compilata in ogni sua parte.
11. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.
12. Per qualsiasi altra informazione tecnica consultare il libretto d'uso e manutenzione del sistema STABILE DA.

## MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. La manutenzione, la periodicità e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti è necessario istituire un piano di manutenzione programmata. Si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE DA secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI 10683 per applicazioni a combustibile solido e almeno una volta all'anno per applicazioni a combustibile gassoso o liquido.
4. Per gli impianti a combustibile solido e liquido, le operazioni di pulizia del sistema STABILE DA devono essere eseguite secondo la norma UNI 10847, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE DA si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In caso di incendio da fuliggine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura.

## STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti del sistema STABILE DA escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.
2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

## APPLICATIONS

1. The twin-wall STABILE DA flue system can be used for every kind of civil or industrial generator working with gas, and liquid combustibles.
2. The STABILE DA system is certified for combustion products having a max temperature up to 200°C with mounted.
3. The STABILE DA system is suitable for being installed as chimney, according to the current national regulations.
4. In locations where the atmosphere is rich in halogen fumes, we do not recommend the use of stainless steel chimneys (laundries, dye works, printing works, and hairdresser). The usage of these products in such locations voids the manufacturer's warranty.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the STABILE DA system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.
2. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.
3. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
4. The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards).
5. Assemble the elements making sure that the gaskets, where needed, remains in its seat and it does not get damaged during assembly. If necessary, lubricate the gaskets with the lubricant (code art. AC SCISP) to facilitate the coupling of the components.
6. After assembling always clamp the locking band (DAFB 21) between the male and the female side.
7. In vertical sections, mount a wall support as prescribed in the use and maintenance booklet of the STABILE DA system. In sub-horizontal sections mount a wall band every 1,5 m and/or at every shift.
8. When using the STABILE DA system for condensing appliances, in sub-horizontal sections mount the straight elements being careful to keep the welding on the upper side and to install the appropriate EDPM gasket (item code PSGT 71).
9. The minimum distances of each component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.P.".
10. After the installation carry out controls and tightness tests and issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation and mount the "chimney identification plate" dose to the installed system after filling it in completely.
11. Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.
12. For any further technical information, please refer to the maintenance booklet of STABILE DA system.

## MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.
2. The maintenance, the periodicity and the control of the flue system shall be performed in compliance with the current legislation and/or local prescriptions.
3. In order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged overtime, it is necessary to establish a scheduled maintenance plan. We recommend to check and / or clean the STABILE DA system according to the prescriptions provided by the current regulations for appliances working with solid combustibles and at least once a year for appliances working with gaseous or liquid combustibles.
4. For systems working with solid and liquid combustibles, the STABILE DA shall be cleaned according to the current legislation, using appropriate system and tools in compliance with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the STABILE DA system, use a sponge a cloth or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
6. In case of soot fire, restore the initial supply conditions.

## STORAGE

1. All the products of the STABILE DA system leave the factory regularly labelled by product type.
2. Store the elements and/or the accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligent, inappropriate storage and use.

ENG

## APPLICATIONS

1. Le système de conduit de fumées STABILE DA double paroi peut être utilisé pour tous types d'appareil de chauffage civil ou industriel fonctionnant avec combustibles gazeux et liquides.
2. Le système STABILE DA est certifié pour produits de la combustion avec une température maximale de 200°C avec joint monté.
3. Le système STABILE DA est adapté pour être installé comme cheminée et cheminée collective en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.
4. Dans les endroits où l'atmosphère est riche en gaz halogènes, nous ne recommandons pas l'utilisation de cheminées en acier inoxydable (blanchisseries, teintureries, typographies, coiffeurs). L'utilisation de ces produits dans de tels endroits annule la garantie du fabricant.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système STABILE DA ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.
3. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
4. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque pièce) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut).
5. Assemblez les éléments en assurant que joints, où prévu, reste dans son siège et qu'il ne soit pas endommagés pendant l'assemblage même. Si nécessaire, lubrifiez le joint avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) pour faciliter l'emboîtement entre les composants.
6. Après le montage, enfermer toujours le collier couvre joint (DAFB 21) entre la partie male et la partie femelle.
7. Dans les sections verticales montez un support mural comme prévu dans la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE DA. Dans les sections subhorizontales montez un collier mural chaque 1,5 m et/ou à chaque changement de direction.
8. Si vous utilisez le système STABILE DA pour appareils à condensation, dans les sections subhorizontales assemblez les éléments droits en veillant à conserver la soudure sur le côté supérieur et à installer le joint en EPDM approprié (réf. PSGT 71).
9. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.P.".
10. Après l'installation faire toutes vérifications et les tests d'étanchéité conformément aux réglementations locales et fournir au client la «Déclaration de Conformité» du conduit de fumées en conformité avec la législation en vigueur et montez en proximité du système la plaque d'identification du système installé correctement compilée.
11. Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie du fabricant.
12. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE DA.


## MAINTENANCE







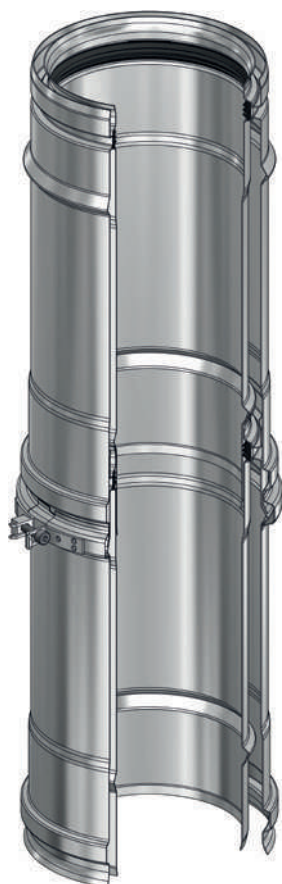

1. La maintenance du conduit de fumées doit être effectuée par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. La maintenance, la périodicité et les vérifications du conduit de fumées doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangés dans le temps, c'est nécessaire établir un plan de maintenance planifiée. Nous recommandons de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE DA selon les prescriptions des réglementations en vigueur pour les appareils à combustible solide et au moins une fois par an pour les appareils à combustible gazeux ou liquide.
4. Pour les systèmes à combustible solide ou liquide du système STABILE DA, le nettoyage doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE DA on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. En cas de feu de cendres, rétablissez les conditions d'approvisionnement.

## STOCKAGE

1. Tous les composants du système STABILE DA déparent d'être régulièrement étiquetés par type de produit.
2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.

FR



<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>STABILE DA</b>						
<b>DESCRIZIONE</b>	Camino a doppiaparete metallica isolato con lama d'aria spessore 10mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,4mm e parete esterna in acciaio inox 1.4031 (AISI 304) di spessore 0,4mm.						
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	EN 1856-1	Camini Requisiti per camini metallici			Parte 1:Prodotti per sistemi camino		
<b>DESIGNAZIONE</b>	T200 – P1 – W- V2-L50040 – O (50)						
<b>DIAMETRO INTERNO (mm)</b>	80	100	130	160	180	200	230
<b>DIAMETRO ESTERNO (mm)</b>	100	120	150	180	200	220	250
<b>MATERIALE SCARICO FUMI</b>	Acciaio Inox AISI 316L						
<b>MATERIALE PARETE ESTERNA</b>	Acciaio AISI 304						
<b>GUARNIZIONE DI TENUTA</b>	Elastomero in SILICONE NERO 200°C – Profilata a tre labbri Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1						
<b>DATI PRESTAZIONALI</b>	Con guarnizione						
<b>CLASSE DI TEMPERATURA</b>	T200 (200°C)						
<b>CLASSE DI PRESSIONE</b>	200 Pa (P1)						
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA</b>	W						
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE</b>	V2						
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE</b>	O						
<b>DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE</b>	20 mm						
<b>RESISTENZA TERMICA</b>	200°C m² K/W = 0,20 (valore medio)						
<b>CAMPI DI IMPIEGO</b>	Sistema camino per apparecchi con temperatura fumi ≤ 200°C						
<b>COMBUSTIBILI AMMESSI</b>	 Gas convenzionale  Gas condensazione  Gasolio  Gasolio condensazione  Cappe cucina						
<b>NOTIFIED BODY</b>							
<b>RICICLAGGIO MATERIA PRIMA</b>							

## STABILE DA



### CANNA FUMARIA COLLETTIVA

Esempio di canna fumaria collettiva monoflusso al servizio di apparecchi a gas di Tipo C, realizzata con il sistema doppia parete **STABILE DA**.




### COLLECTIVE CHIMNEY

Example of monoflow collective chimney for C-Type gas appliances made through the **STABILE DA** twin-wall system.



### CHEMINEE COLLECTIVE

Exemple de cheminée collective à flux unique pour appareils de Type C réalisée avec le système double paroi **STABILE DA**.

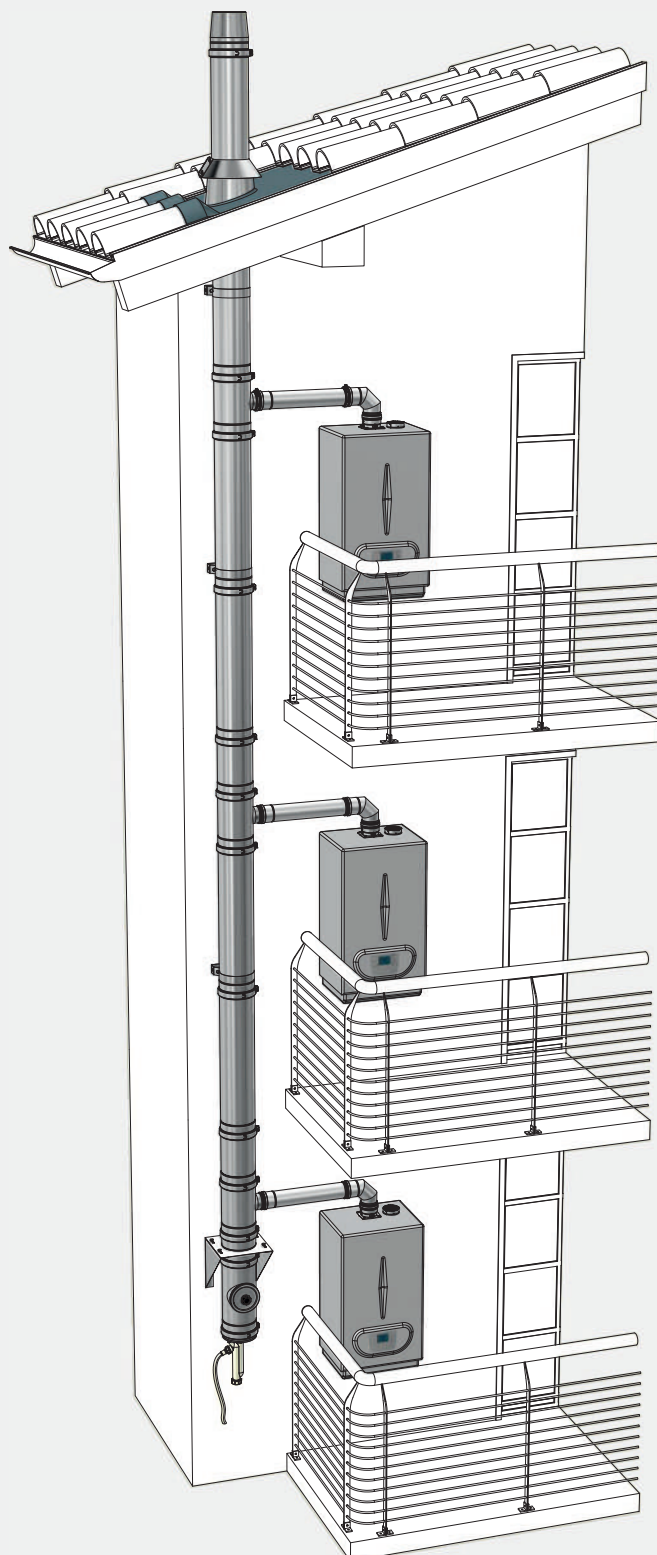

**B****SISTEMA CAMINO SINGOLO**


Esempio di generatore a condensazione con condotto evacuazione fumi e aspirazione aria comburente realizzati con il sistema **STABILE PAB** e camino singolo esterno realizzato con il sistema **STABILE DA**.

**IT****SINGLE CHIMNEY SYSTEM**

Example of condensing generator with flue system duct and combustion air inlet made through the **STABILE PAB** system and outdoor single chimney made through the **STABILE DA** system.

**ENG****SYSTEME DE CHEMINEE SIMPLE**

Exemple degénérateur à condensation avec conduit de fumées et entrée de fair de combustion réalisé avec le système **STABILE PAB** et cheminée externe réalisée avec le système **STABILE DA**.

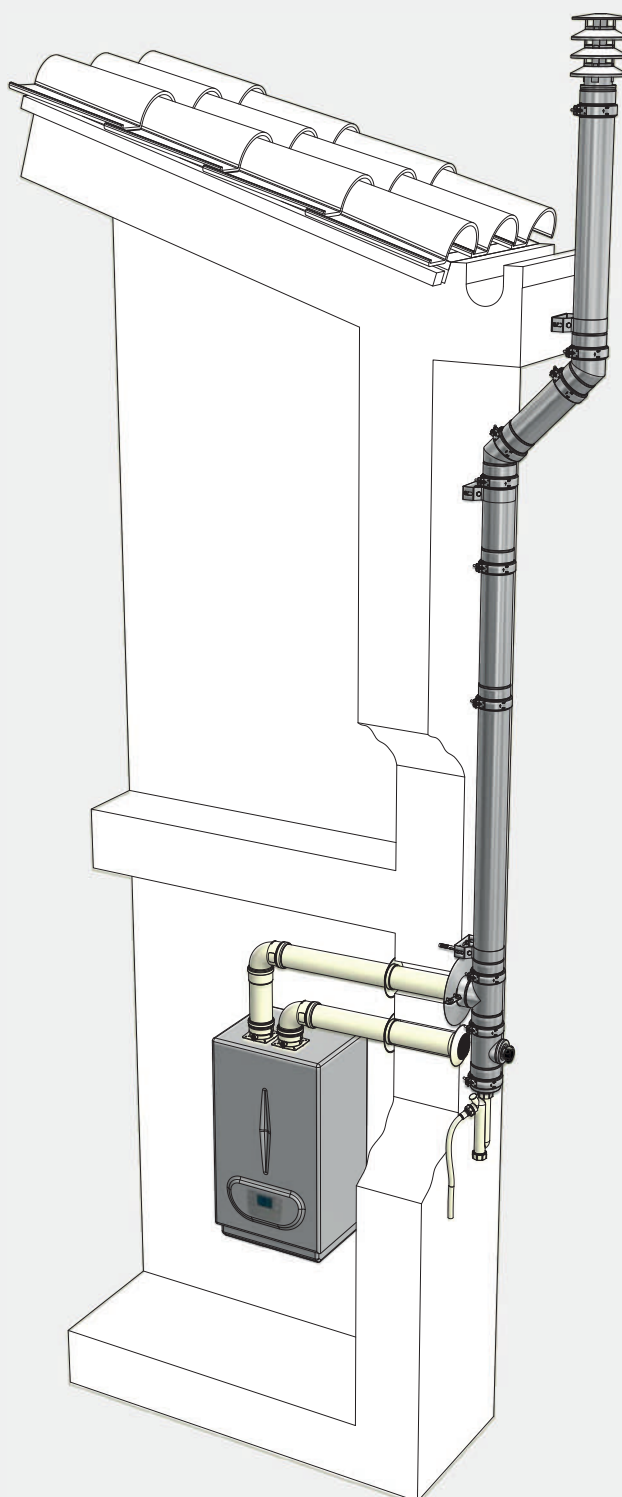**FR**

## STABILE DA


### ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	70 <sup>11</sup>	79 <sup>38</sup>	89 <sup>51</sup>	105 <sup>76</sup>	113 <sup>57</sup>	128 <sup>91</sup>	142 <sup>27</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAED 01

### ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	57 <sup>19</sup>	64 <sup>69</sup>	75 <sup>67</sup>	91 <sup>65</sup>	98 <sup>34</sup>	111 <sup>65</sup>	123 <sup>19</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAED 02


### ELEMENTO DRITTO L.330 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.330 mm – ELEMENT DROIT M/F L.330 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	44 <sup>06</sup>	49 <sup>80</sup>	58 <sup>27</sup>	70 <sup>55</sup>	75 <sup>72</sup>	86 <sup>02</sup>	94 <sup>82</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAED 03


### ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	40 <sup>09</sup>	45 <sup>31</sup>	53 <sup>03</sup>	64 <sup>20</sup>	68 <sup>91</sup>	78 <sup>27</sup>	88 <sup>17</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAED 04

**ELEMENTO TELESCOPICO L.257÷390 mm M/F**


M/F TELESCOPIC ELEMENT L. 257÷390 mm – ELEMENT TELESCOPIQUE M/F L. 257÷390 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	108 <sup>96</sup>	116 <sup>54</sup>	125 <sup>80</sup>	136 <sup>61</sup>	145 <sup>01</sup>	153 <sup>68</sup>	164 <sup>03</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande

- ATTENZIONE: non supporta carichi verticali
- WARNING: non suitable for vertical loads
- ATTENTION: pas adpté pour charges verticales


**Cod. DAET 04****CURVA 30° M/F**

M/F 30° ELBOW – COUDE A 30° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
H (mm)	116	119	122	130	135	142	147
E (mm)	44	46	48	51	51	53	54
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	89 <sup>92</sup>	94 <sup>16</sup>	99 <sup>50</sup>	104 <sup>90</sup>	113 <sup>83</sup>	122 <sup>16</sup>	145 <sup>61</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande

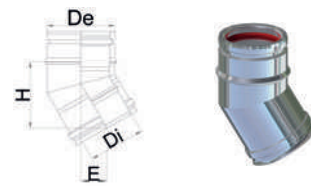
**Cod. DACT 30****CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
H (mm)	98	105	126	137	142	160	164
E (mm)	64	67	75	79	82	88	91
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	89 <sup>92</sup>	94 <sup>16</sup>	99 <sup>50</sup>	104 <sup>90</sup>	113 <sup>83</sup>	122 <sup>16</sup>	145 <sup>61</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande

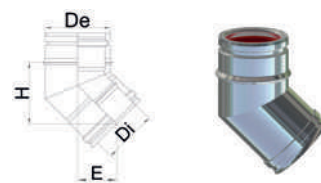
**Cod. DACQ 45****CURVA 90° M/F**

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
H (mm)	145	150	160	180	185	205	235
E (mm)	149	154	155	181	184	204	234
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	121 <sup>85</sup>	135 <sup>13</sup>	149 <sup>18</sup>	160 <sup>91</sup>	180 <sup>76</sup>	195 <sup>96</sup>	216 <sup>39</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande

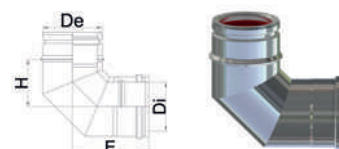**Cod. DACN 90**

## STABILE DA


### RACCORDO A T 90°

90° TEE – T A 90°

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
H (mm)	190	270	270	270	440	440	440
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	171 <sup>60</sup>	179 <sup>67</sup>	191 <sup>42</sup>	205 <sup>93</sup>	218 <sup>91</sup>	233 <sup>91</sup>	278 <sup>51</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DART 08


### RACCORDO A T 90° RIDOTTO Ø80 (MASCHIO)

90° TEE REDUCED TO Ø80 (MALE) – T A 90° REDUIT A Ø80 (MALE)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	128 <sup>92</sup>	135 <sup>65</sup>	145 <sup>57</sup>	157 <sup>45</sup>	167 <sup>73</sup>	179 <sup>61</sup>	215 <sup>55</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DATR 28

### ELEMENTO ISPEZIONE M/F (T200)

M/F INSPECTION ELEMENT (T200) – ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
H (mm)	190	270	270	270	440	440	440
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	197 <sup>52</sup>	206 <sup>68</sup>	230 <sup>12</sup>	247 <sup>20</sup>	262 <sup>48</sup>	280 <sup>73</sup>	322 <sup>33</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAMI 42


### MODULO SONDA M/F

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT POUR PRELEVE DES FUMÉES M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	78 <sup>87</sup>	89 <sup>70</sup>	105 <sup>11</sup>	126 <sup>37</sup>	135 <sup>84</sup>	149 <sup>24</sup>	163 <sup>93</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAMS 03



**PIASTRA CON ELEMENTO DRITTO M/F**

M/F INTERMEDIATE PLATE – PLAQUE INTERMEDIAIRE M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
A (mm)	200	220	250	280	300	320	350
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	77 <sup>84</sup>	85 <sup>32</sup>	107 <sup>67</sup>	118 <sup>31</sup>	125 <sup>85</sup>	141 <sup>51</sup>	150 <sup>08</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande

**Cod. DAPB 50****PIASTRA DI BASE CIECA CON SCARICO CONDENSA**

BLIND BASE PLATE WITH CONDENSATION DRAIN – PLAQUE BASE AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT DE CONDENSATS

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
A (mm)	200	220	250	280	300	320	350
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	88 <sup>03</sup>	93 <sup>89</sup>	113 <sup>68</sup>	123 <sup>21</sup>	133 <sup>85</sup>	144 <sup>09</sup>	158 <sup>65</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande




**Cod. DAPB 15****COPPIA DI ANGOLARI PER PIASTRE**

PLATE SUPPORTS (COUPLE) – SUPPORTS POUR PLAQUE

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
A (mm)	200	220	250	280	300	320	350
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	48 <sup>26</sup>	50 <sup>83</sup>	56 <sup>23</sup>	62 <sup>49</sup>	67 <sup>20</sup>	71 <sup>74</sup>	80 <sup>25</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande

**Cod. DAAS 13****TAPPO SCARICO CONDENSA**

CONDENSATION DRAIN CAP – TAMPON DE CONDENSATS

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	70 <sup>43</sup>	72 <sup>59</sup>	79 <sup>79</sup>	97 <sup>20</sup>	102 <sup>97</sup>	107 <sup>94</sup>	123 <sup>19</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande

**Cod. DATC 85**

OPTIONAL:

**TAPPO 3/4" FEM INOX**

S.S FEMALE CAP 3/4" – TAMPON FEMELLE 3/4" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 46
Box	1
€	7 <sup>90</sup>



OPTIONAL:

**PORTAGOMMA DRITTO 3/4" FEM**

STRAIGHT HOSE HOLDER 3/4" FEM – SUPPORT DROIT POUR GAINÉ 3/4" FEM

Cod.	PSPD 41
Box	1
€	5 <sup>26</sup>



OPTIONAL:

**PORTAGOMMA 90° 3/4" FEM**

90° HOSE HOLDER 3/4" FEM – SUPPORT A 90° POUR GAINÉ 3/4" FEM

Cod.	PSPD 42
Box	1
€	6 <sup>23</sup>



## STABILE DA


### GIUNZIONE MONO DOPPIA M/F

M/F SINGLE / TWIN-WALL ADAPTER – JONCTION SIMPLE / DOUBLE PAROI M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	67 <sup>17</sup>	73 <sup>76</sup>	78 <sup>04</sup>	83 <sup>10</sup>	92 <sup>51</sup>	102 <sup>65</sup>	121 <sup>00</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAGM 10

### GIUNZIONE DOPPIA MONO M/F

M/F TWIN / SINGLE-WALL ADAPTER – JONCTION DOUBLE / SIMPLE PAROI M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	67 <sup>17</sup>	73 <sup>76</sup>	78 <sup>04</sup>	83 <sup>10</sup>	92 <sup>51</sup>	102 <sup>65</sup>	121 <sup>00</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAGD 24

### CAPPELLO CINESE

CHINESE CAP – CHAPEAU CHINOIS

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
ØE (mm)	230	265	265	320	320	400	400
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	92 <sup>05</sup>	99 <sup>09</sup>	122 <sup>25</sup>	149 <sup>55</sup>	157 <sup>78</sup>	170 <sup>22</sup>	178 <sup>44</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande




Cod. DACC 06

### CAPPELLO ANTIVENTO

ANTI-WIND CAP – CHAPEAU ANTI-VENT

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
ØE (mm)	185	220	260	300	310	370	420
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	117 <sup>19</sup>	130 <sup>48</sup>	154 <sup>09</sup>	185 <sup>28</sup>	208 <sup>18</sup>	224 <sup>69</sup>	241 <sup>08</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande



Cod. DAAR 22

### CAPPELLO TRONCO CONICO

TRUNCATED CONICAL CAP – CHAPEAU TRONCONIQUE

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	59 <sup>09</sup>	63 <sup>62</sup>	70 <sup>66</sup>	79 <sup>42</sup>	83 <sup>49</sup>	87 <sup>12</sup>	99 <sup>41</sup>

\* Solo su ordinazione - \* Only on demand - \* Seulement sur demande




Cod. DACT 18

**FALDALE PER TETTO PIANO**

FLASHING FOR FLAT ROOFS – SOLIN POUR TOITS PLATS

Cod. (xx)	01	02		03		04	
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
A (mm)	625	625		750		750	
B (mm)	625	625		750		750	
Box	1	1		1		1	
€	89 <sup>10</sup>	93 <sup>83</sup>		114 <sup>98</sup>		130 <sup>50</sup>	

Cod. PSFP xx

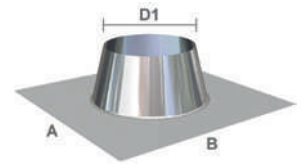**FALDALE PER TETTO INCLINATO LEADAX (5°-30°)**

LEADAX FLASHING FOR INCLINED ROOFS (5°-30°) – SOLIN EN LEADAX POUR TOITS INCLINES (5°-30°)

**NEW**

Cod. PSFIL xx

Cod. (xx)	01	02		03		04	
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
A (mm)	500	600		666		666	
B (mm)	500	1000		1000		1000	
Box	1	1		1		1	
€	110 <sup>00</sup>	140 <sup>00</sup>		170 <sup>00</sup>		185 <sup>00</sup>	




\* Su richiesta: versione per tetti inclinati da 30° a 45° (cod. PSFIL 45-xx)  
 \* On demand: variant for inclined roofs from 30° to 45° (cod. PSFIL 45-xx)  
 \* Sur demande: version pour toits inclinés de 30° à 45° (cod. PSFIL 45-xx)

**SCOSSALINA**

STORM COLLAR – COLLERETTE

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
D1 (mm)	100	120	150	180	200	220	250
D2 (mm)	265	285	315	345	365	385	415
H (mm)	115	115	115	115	115	115	115
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	24 <sup>75</sup>	27 <sup>00</sup>	30 <sup>60</sup>	33 <sup>30</sup>	34 <sup>43</sup>	38 <sup>25</sup>	42 <sup>30</sup>


Cod. DASCOS 01

**ROSONE SCOSSALINA**

STORM COLLAR ROSE – ROSACE COLLERETTE

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
D1 (mm)	100	120	150	180	200	220	250
D2 (mm)	300	320	350	380	400	420	450
H (mm)	10	10	10	10	10	10	10
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	20 <sup>67</sup>	20 <sup>67</sup>	21 <sup>92</sup>	21 <sup>92</sup>	33 <sup>18</sup>	33 <sup>18</sup>	36 <sup>93</sup>

Cod. DAROS 01

**ROTOLO LEADAX 1 x 6 m**

LEADAX COIL 1 x 6 mt – ROULEAU EN LEADAX 1 x 6 mt

**NEW**

Cod.	AC RL1
Box	1
€	810 <sup>00</sup>


**SIGILLANTE AD ELEVATA ADESIVITÀ**  
 HIGH TACK SEALANT – MASTIC A HAUTE ADHERENCE
**NEW**

Cod.	AC SIL LEADAX 1
Box	1
€	13 <sup>51</sup>




## STABILE DA

### FASCETTA MURALE REGOLABILE

ADJUSTABLE WALLBAND – COLLIER MURAL REGLABLE

Cod. DAFMR 14

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
A (mm)	110	128	146	168	181	200	218
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	23 <sup>88</sup>	25 <sup>65</sup>	32 <sup>98</sup>	38 <sup>51</sup>	40 <sup>38</sup>	41 <sup>33</sup>	47 <sup>23</sup>



### COPPIA DI PROLUNGHE PER FASCETTA MURALE

WALLBAND EXTENSIONS (COUPLE) – PROLONGATIONS (PAIRE) POUR COLLIER MURAL

Cod. PSFMP 14

Cod.	PSFMP 14 03	PSFMP 14 04
L (mm)	105	205
Box	1	1
€	12 <sup>85</sup>	15 <sup>75</sup>




### FASCETTA DI BLOCCAGGIO

LOCKING BAND – COLLIER COUVRE JOINT

Cod. DAFB 21

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	100	120	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
B (mm)	115	135	165	195	215	235	265
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	2 <sup>50</sup>	2 <sup>63</sup>	2 <sup>82</sup>	2 <sup>99</sup>	3 <sup>06</sup>	3 <sup>34</sup>	3 <sup>53</sup>



### GUARNIZIONE IN SILICONE (T200)

SILICONE GASKET (T200) – JOINT EN SILICONE (T200)

Cod. PSGT 70

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	1 <sup>01</sup>	1 <sup>64</sup>	2 <sup>32</sup>	3 <sup>34</sup>	4 <sup>22</sup>	5 <sup>93</sup>	8 <sup>65</sup>



### GUARNIZIONE IN EPDM (T120)

EPDM GASKET (T120) – JOINT EN EPDM (T120)

Cod. PSGT 71


Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Box	1	1	1	1	1	1	-
€	1 <sup>01</sup>	1 <sup>64</sup>	2 <sup>32</sup>	3 <sup>34</sup>	4 <sup>22</sup>	5 <sup>93</sup>	-



**FASCETTA PER CAVI TIRANTI**

BAND FOR TIE-RODS – COLLIER POUR CABLES TIRANTES

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Di (mm)	80	100	130	160	180	200	230
De (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Box	1	1	1	1	1	1	1
€	31 <sup>53</sup>	33 <sup>53</sup>	36 <sup>81</sup>	36 <sup>81</sup>	39 <sup>94</sup>	39 <sup>94</sup>	42 <sup>93</sup>

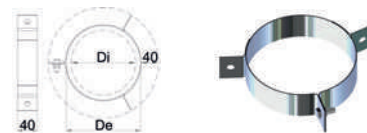

Cod. DAFT 17

**TAPPO AD ESPANSIONE (T200)**

PLUG FOR INSPECTION ELEMENT (T200) – TAMPON POUR TRAPPE DE VISITE (T200)

Ø (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Box	1	1	1	1	1	-	-
€	38 <sup>83</sup>	39 <sup>50</sup>	43 <sup>82</sup>	50 <sup>73</sup>	55 <sup>64</sup>	-	-



Cod. AC TC

**SCIVOLANTE SPRAY 400 ml**

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Box	1
€	10 <sup>80</sup>



Cod. AC SCISP

**KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)**

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Box	1
€	10 <sup>49</sup>



Cod. SCS CE DA