

SISTEMA FLEX INOX / S.S. FLEXIBLE SYSTEM / SYSTEME SOUPLE INOX

STABILE FX



ACCIAIO
INOX
AISI 316L



Stabile®

a brand of M&G Group

STABILE FX

APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi flessibile STABILE FX può essere utilizzato per tutti i tipi di generatori civili industriali a combustibile gassoso, liquido e solido.

2. Il sistema STABILE FX è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperatura fino a 200°C con giunto flex (200 Pa) cod. PDFX 10 M e con temperatura fino a 600°C con giunto flex (40 Pa) cod. PDFX 09 M.

3. Il sistema STABILE FX è adatto per essere installato come condotto intubato singolo e multiplo, in conformità alle norme UNI 7129, UNI 11528, UNI 10683.4. In ambienti dove l'atmosfera è ricca di vapori alogeni, non è consigliato l'uso di canne fumarie in acciaio inox (lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature). Nel caso di utilizzo in questi ambienti, i prodotti perderanno la Garanzia della Casa.

IT

APPLICATIONS

1. The flexible STABILE FX flue system can be used for every kind of civil or industrial generator working with gas, liquid and solid combustibles.

2. The STABILE FX system is certified for receiving the combustion products having a max temperature up to 200°C, if using the flex junction (200Pa) item code PDFX 10 M, and a max temperature up to 600°C if installed with the flexible junction (40 Pa) item code PDFX 09 M.

3. The STABILE FX system is suitable for being installed as single and multiple relined flue duct according to the current national regulations.

4. In locations where the atmosphere is rich in halogen fumes, we do not recommend the use of stainless steel chimneys (laundries, dye works, printing works, hairdresser). The usage of these products in such locations voids the manufacturer's warranty.

ENG

APPLICATIONS

1. Le système souple STABILE FX peut être utilisé pour tous types d'appareil de chauffage civil ou industriel fonctionnant avec combustibles gazeux, liquides et solides.

2. Le système STABILE FX est certifié pour recevoir les produits de la combustion avec une température maximale de 200°C, si installé avec jonction souple (200 Pa) réf. PDFX 10 M, et une température maximale de 600°C si installé avec jonction souple (40 Pa) réf. PDFX 09 M.

3. Le système STABILE FX est adapté pour être installé comme conduit de fumées intubé simple et multiple en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.

4. Dans les endroits où l'atmosphère est riche en gaz halogénés, nous ne recommandons pas l'utilisation de cheminées en acier inoxydable (blanchisseries, teintureriers, typographies, coiffeurs). L'utilisation de ces produits dans de tels endroits annule la garantie du fabricant.

FR

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema STABILE FX devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).

2. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.

3. Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).

4. Il sistema STABILE FX va posato all'interno di asole tecniche/camini esistenti rispettando il senso dei fumi (freccia verso l'alto) stampato sul tubo flessibile.

5. Nel caso di ristrutturazioni di camini esistenti secondo quanto previsto dalle norme UNI 7129, UNI 11528 e UNI 10683, l'intubamento va eseguito dall'alto verso il basso utilizzando la fascetta di discesa cod. PSFD 72 e le fascette di centraggio cod. PSFC 71 per distanziare il tubo dalla parete interna dell'asola tecnica/camino.

6. Il condotto flessibile intubato va collegato alla base camino e al terminale con i giunti a vite cod. PDFX 09 M e cod. PDFX 09F. L'accoppiamento deve avvenire evitando il giunto in senso antiorario (sinistrorso) sulla tubazione flessibile. La classe di pressione ottenuta con questa tipologia di giunti è pari a 40 Pa (N1).

7. Nel caso in cui il condotto intubato lavori in regime di pressione positiva (200Pa) e in condizioni di umido (W), il collegamento tra il flessibile e il raccordo rigido va eseguito con il giunto 200Pa cod. PDFX 10 M.

8. Nel caso in cui nelle immediate vicinanze della parete esterna dell'asola tecnica/camino esistente intubata sia presente materiale combustibile, verificarne la temperatura, che in caso di incendio da fuliggine, non deve superare i 100°C, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15287 oppure utilizzando il software "Progetto Camino".

9. Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 7129, UNI 11528 e UNI 10683, rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08) e applicare nelle immediate vicinanze del sistema fumario installato la "placca camino" compilata in ogni sua parte.

10. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.

11. Per qualsiasi altra informazione tecnica consultare il libretto d'uso e manutenzione del sistema STABILE FX.

MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).

2. La manutenzione, la periodicità e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente e/o eventuali prescrizioni regionali.

3. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti è necessario istituire un piano di manutenzione programmata. Si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE FX secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI 10683 per applicazioni a combustibile solido e almeno una volta all'anno per applicazioni a combustibile gassoso o liquido.

4. Per gli impianti a combustibile solido e liquido, le operazioni di pulizia del sistema STABILE FX devono essere eseguite secondo la norma UNI 10847, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE FX si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.

6. In caso di incendio da fuliggine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura.

STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti del sistema STABILE FX escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.

2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the STABILE FX system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.

2. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.

3. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).

4. The STABILE FX system shall be installed inside technical rooms/existing chimneys respecting the flue gas direction (arrow upwards) marked on the flex liner.

5. In case of pre-existing chimneys according to the current regulations, the relining shall be performed from top to bottom, mounting a descent band item code PSFD 72 and the centring bands item code PSFC 71 in order to distance the liner from internal wall of the technical room/ chimney.

6. The relined flex liner shall be connected at the basis of the chimney and to the terminal with screw junctions item code PDFX 09 M and item code PDFX 09F. The coupling shall be done by screwing the junction anti-clockwise (leftwards) on the flexible liner. The pressure class obtained with this type of junctions is 40 Pa (N1).

7. In case the duct works in positive pressure (200Pa) and in wet conditions (W), the connexion between the flexible liner and the rigid part shall be done through the 200Pa junction item code PDFX 10 M.

8. In presence of combustible material in the immediate vicinity of the external wall of the enclosure/existing relined chimney, test the temperature which - in case of soot fire - shall not exceed 100°C, according to the Standard UNI EN 15287 or using the software "Progetto Camino".

9. After the installation carry out controls and tightness tests issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation and mount the "chimney identification plate" close to the installed system after filling it in completely.

10. Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.

11. For any further technical information, please refer to the maintenance booklet of STABILE FX system.

MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.

2. The maintenance, the periodicity and the control of the flue system shall be performed in compliance with the current legislation and/or local prescriptions.

3. In order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged overtime, it is necessary to establish a scheduled maintenance plan. We recommend to check and / or clean the STABILE FX system according to the prescriptions provided by the current regulations for appliances working with solid combustibles and at least once a year for appliances working with gaseous or liquid combustibles.

4. For systems working with solid and liquid combustibles, the STABILE FX system shall be cleaned according to the current legislation, using appropriate equipment and tools in compliance with the provisions regarding the safety and the health of workers.

5. For the cleaning of the internal walls of the STABILE FX system, use a sponge a cloth, or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.

6. In case of soot fire, restore the initial supply conditions.

STORAGE

1. All the products of the STABILE FX system leave the factory regularly labelled by product type.

2. Store the elements and/or the accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligent, inappropriate storage and use.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système STABILE FX ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.

2. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.

3. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).

4. Le système STABILE FX doit être installé à l'intérieur d'espaces techniques/cheminées existants en respectant la direction des fumées (flèche vers le haut) marquée sur la gaine souple.

5. Lors de la rénovation des cheminées préexistantes, en conformité avec les réglementations nationales en vigueur, le regarnissage doit être effectué de haut en bas, en utilisant un collier de descente réf. PSFD 72 et les colliers de centrage réf. PSFC 71 pour distancer la gaine de la paroi intérieure de l'espace technique/cheminée.

6. Le conduit flexible intubé doit être connecté à la base de la cheminée et au terminal avec des jonctions à vis réf. PDFX 09 M et réf. PDFX 09 F. L'emboîtement doit être fait en vissant la jonction anti horaire (à gauche) sur la gaine souple. La classe de pression obtenue avec cette typologie de jonctions est de 40 Pa (N1).

7. Dans le cas où le conduit intubé travaille en pression positive (200Pa) et en conditions humides (W), la connexion entre le flexible et le raccord rigide doit être faite avec la jonction 200Pa réf. PDFX 10 M.

8. Dans le cas où il y a du matériel combustible à proximité de la paroi externe de l'espace technique/cheminée intubée préexistante, vérifiez la température qui, en cas de feu de suie, ne doit pas dépasser les 100°C, en conformité avec la norme UNI EN 15287 ou en utilisant le logiciel "Progetto Camino".

9. Après l'installation effectuez toutes vérifications et les tests d'étanchéité conformément aux réglementations locales et fournir au client la «Déclaration de Conformité» du conduit de fumées en conformité avec la législation en vigueur et montez en proximité du système la plaque d'identification du système installé correctement compliée.

10. Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie du fabricant et toute responsabilité.

11. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation du système STABILE FX.

MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être effectuée par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.

2. La maintenance, la périodicité et les vérifications du conduit de fumées doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.

3. Afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, c'est nécessaire établir un plan de maintenance planifiée. Nous recommandons de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE FX selon les prescriptions des réglementations en vigueur pour les appareils à combustible solide et au moins une fois par an pour les appareils à combustible gazeux ou liquide.

4. Pour les systèmes à combustible solide ou liquide du système STABILE FX, le nettoyage doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE FX on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.

6. En cas de feu de cendres, rétablissez les conditions d'approvisionnement.

STOCKAGE

1. Tous les composants du système STABILE FX déparent d'usine régulièrement étiquetés par type de produit.

2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.




DENOMINAZIONE	STABILE FX		
DESCRIZIONE	Condotto fumi flessibile in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Interno liscio o corrugato		
NORME DI RIFERIMENTO	EN 1856-2	Camini Requisiti per camini metallici	Parte 1:Prodotti per sistemi camino
TIPOLOGIA DELLA PARETE INTERNA	LISCIO		
DESIGNAZIONE CON GIUNTO SILICONICO	T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O		
DESIGNAZIONE CON GIUNTO A VITE	T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G		
DIAMETRI NOMINALI	60 80 100 120 125 130 140 150 160 180 200 220 250 300		
CARATTERIZZAZIONE DELLA SPIRALE GRAFFATA	Materiale della parete interna AISI 316L	Finitura della parete interna liscio	Spessore della parete interna 0,10mm
GIUNTO SILICONICO DI TENUTA APPLICABILE PER Ø60÷160	In silicone, certificato EN 14241-1 Classe di pressione 200 Pa (P1)		
DATI PRESTAZIONALI	Con giunto siliconico		Con giunto a vite
CLASSE DI TEMPERATURA	200°C (T200)		600°C (T600)
CLASSE DI PRESSIONE	200 Pa (P1)		40 Pa (N1)
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	V2		
CLASSE DI RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE	O		G
ANGOLO DI INCLINAZIONE MASSIMA	≤45°		
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi con temperatura dei fumi ≤ 200°C con giunto siliconico e ≤ 600°C con giunto a vite		
COMBUSTIBILI AMMESSI	 Gas convenzionale condensazione  Gas condensazione  Gasolio  Gasolio condensazione  Legna  Pellet  Cappe cucina		
NOTIFIED BODY	 		

RICICLAGGIO MATERIA PRIMA



STABILE FX

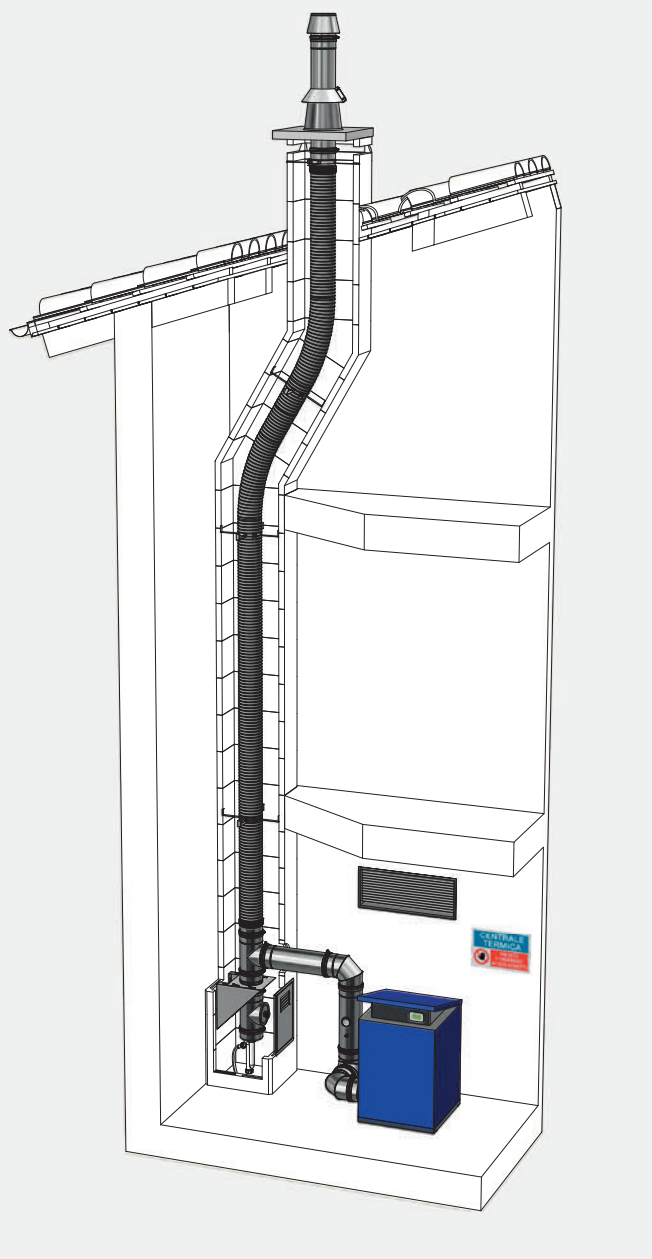

A CONDOTTO INTUBATO SINGOLO

Single liner - Conduit intubé simple

IT


Esempio di apparecchio a gas o gasolio posto in centrale termica con condotto flessibile inox intubato **STABILE FX** e terminale a tetto mono parete **STABILE PS**.

ENG

Example of gas or oil appliance installed in a thermal plant with **STABILE FX** stainless steel liner and **STABILE PS** single-wall roof terminal.

FR

Exemple d'appareil à gaz ou à gazole installé dans une centrale thermique avec conduit souple intubé **STABILE FX** et terminal à toit simple paroi **STABILE PS**.

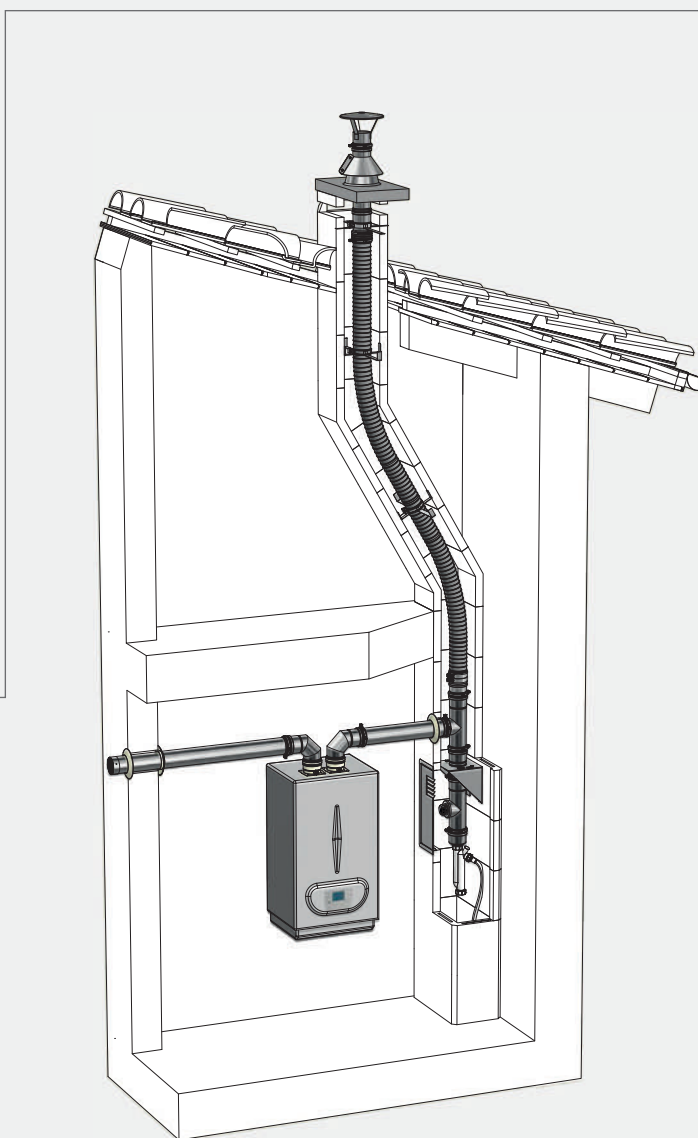

B CONDOTTO INTUBATO SINGOLO

Single liner - Conduit intubé simple

IT


Esempio di apparecchio a gas di Tipo C con condotto flessibile inox **STABILE FX** e condotto fumi/aria realizzato con il sistema mono parete inox **STABILE PS**.

ENG

Example of C-Type gas appliance with **STABILE FX** stainless steel flexible duct and flue/air duct made through the **STABILE PS** stainless steel single-wall system.

FR

Exemple de appareil à gaz de Type C avec conduit souple acier inox **STABILE FX** et conduit de fumées/air réalisé avec le système simple paroi en acier inox **STABILE PS**.

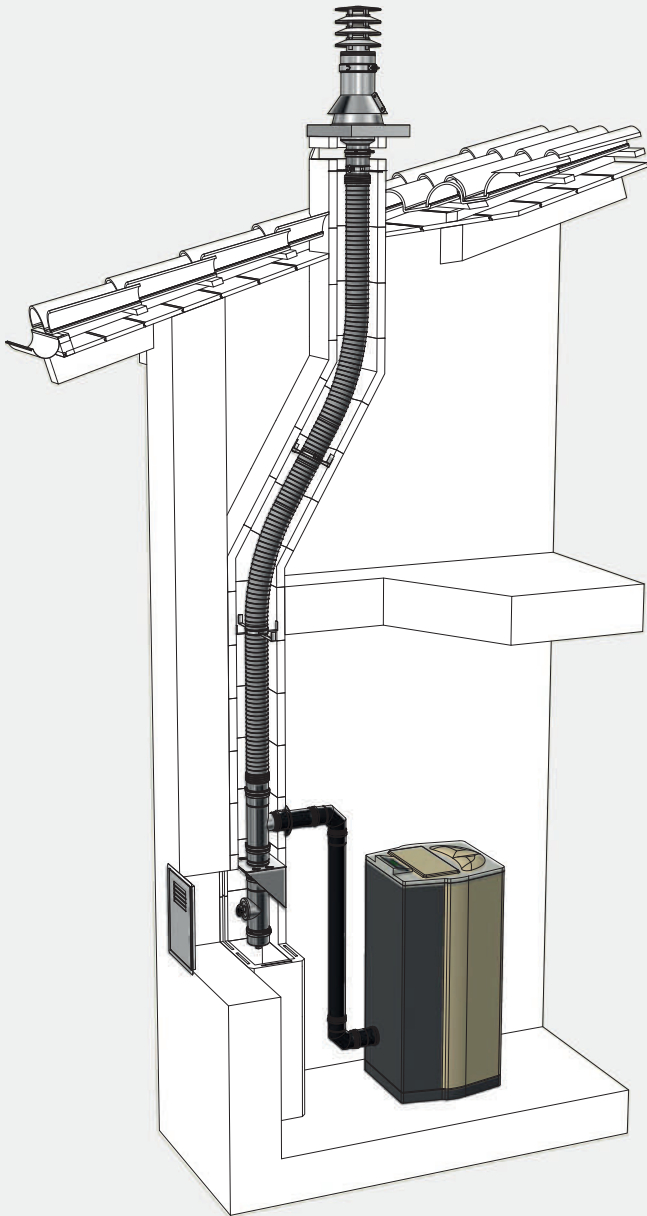

C CONDOTTO INTUBATO SINGOLO

Single liner - Conduit simple intubé

IT


Esempio di stufa a pellet con canale da fumo monoparete inox **STABILE NX** e condotto intubato flessibile **STABILE FX**.

ENG

Example of pellet stove with **STABILE NX** stainless steel single wall connecting flue pipe and **STABILE FX** flexible liner.

FR

Exemple de poêle à granulés avec conduit de raccordement en acier inox simple paroi **STABILE NX** et conduit souple intubé **STABILE FX**.

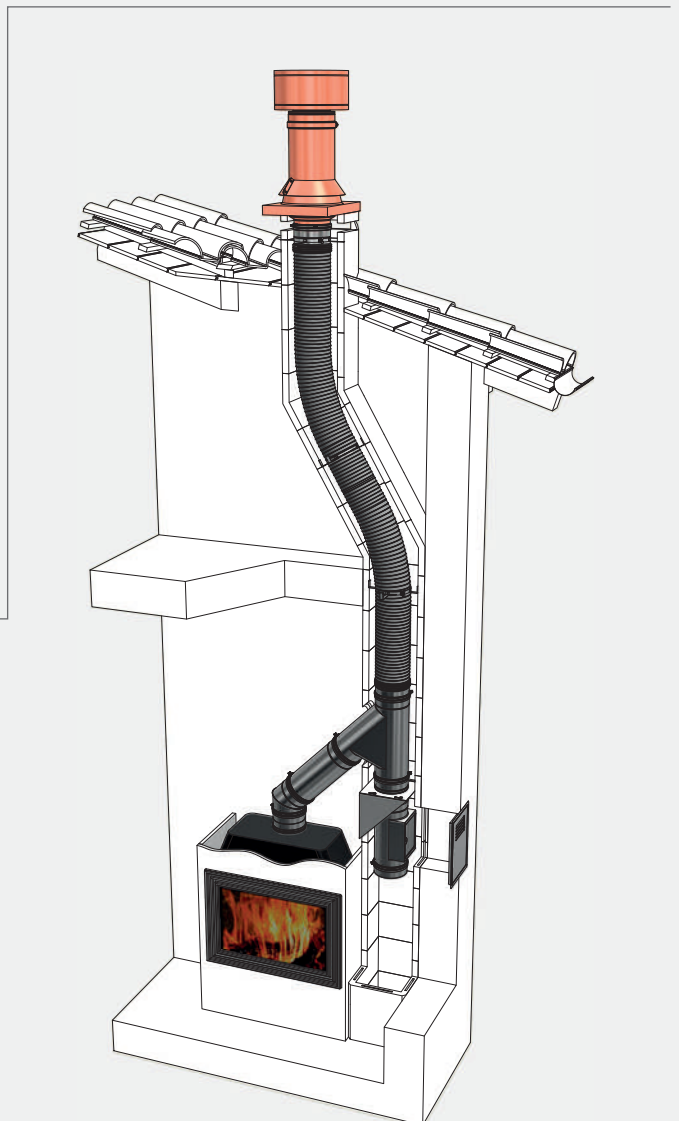

D CONDOTTO INTUBATO SINGOLO

Single liner - Conduit intubé simple

IT

Esempio di caminetto a legna con canale da fumo in mono parete inox **STABILE PS** e condotto intubato flessibile **STABILE FX**.

ENG

Example of wood fireplace with **STABILE PS** single-wall stainless steel and **STABILE FX** flexible liner.

FR

Exemple de foyer à bois avec conduit de raccordement simple paroi inox **STABILE PS** et conduit souple intubé **STABILE FX**.

STABILE FX

TUBO FLEX (INTERNO LISCIO)

FLEXIBLE LINER (FLAT INNER WALL) – GAINÉ SOUPLE (PAROI INTERIEURE LISSE)

Cod. PDFX 01

Ø (mm)	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
L (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25	25	20	3
Ø INT	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
Ø EST	68	88	108	128	138	148	158	168	188	208	228	258	308
€	26 ⁴²	26 ⁴²	35 ²⁰	43 ²³	45 ⁷⁷	49 ³¹	52 ⁸⁰	56 ²⁴	63 ³⁷	70 ³⁹	77 ⁴³	88 ⁰⁰	126 ⁹¹

- Spezzoni a misura in multipli di 5 mt: +25% (cod. PDFX 02)

- 5 mt on size cuts: +25% (cod. PDFX 02)

- Coupes sur mesure de 5 mt: +25% (réf. PDFX 02)



TUBO FLEX (INTERNO LISCIO) ROTOLO DA 10 m

FLEXIBLE LINER (FLAT INNER WALL) 10 mt ROLL – GAINÉ SOUPLE (PAROI INTERIEURE LISSE) ROULEAU DE 10 mt

Cod. PDFX 10

Ø (mm)	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
L (m)	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø INT	-	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø EST	-	88	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	-	30 ¹¹	40 ¹³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GIUNTO FLEX/MASCHIO 200 Pa

FLEXIBLE/RIGID MALE JUNCTION 200 Pa – JONCTION SOUPLE/RIGID MALE 200 Pa

Ø (mm)	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A (mm)	87	107	127	147	157	167	177	187	-	-	-	-	-
H (mm)	160	180	180	165	165	165	165	165	-	-	-	-	-
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
€	65 ³⁴	59 ²²	71 ⁹⁴	75 ⁵⁵	76 ¹³	79 ³¹	82 ²⁹	86 ³⁴	-	-	-	-	-

Cod. PDFX 10 M**GIUNTO FLEX/MASCHIO**


FLEXIBLE/RIGID MALE JUNCTION – JONCTION SOUPLE/RIGID MALE

Ø (mm)	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A (mm)	71	91	111	131	141	151	161	171	191	211	231	261	311
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	29 ²³	22 ⁹⁷	23 ²⁶	24 ²⁷	24 ³⁶	24 ⁶¹	24 ⁸⁵	29 ²³	29 ⁶²	30 ⁴⁸	33 ⁴⁷	34 ⁴³	38 ¹⁹

Cod. PDFX 09 M**GIUNTO FLEX/FEMMINA**

FLEXIBLE/RIGID FEMALE JUNCTION – JONCTION SOUPLE/RIGID FEMELLE

Ø (mm)	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A (mm)	71	91	111	131	141	151	161	171	191	211	231	261	311
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	26 ¹⁹	26 ¹⁹	26 ⁷⁵	27 ³¹	27 ⁵⁰	27 ⁹¹	28 ⁸²	32 ³⁰	33 ⁷⁷	34 ⁹⁴	38 ⁴⁸	38 ⁹⁸	51 ²⁶

Cod. PDFX 09 F

* Su richiesta: versione anticondensa (cod. PDFX 12 F)


* On demand: anti-condensation variant (cod. PDFX 12 F)

* Sur demande: version anti-condensats (cod. PDFX 12 F)

GIUNTO FLEX/FLEX

FLEX/FLEX JUNCTION – JONCTION SOUPLE/SOUPLE

Ø (mm)	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A (mm)	71	91	111	131	141	151	161	171	191	211	231	261	311
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	29 ⁷⁸	29 ⁷⁸	30 ⁶³	31 ⁴⁵	31 ⁷⁰	32 ⁰⁶	32 ³⁰	37 ⁸⁷	38 ⁵²	39 ⁵⁴	43 ⁴⁸	44 ⁷⁵	49 ⁶⁵

Cod. PDFX 11

* Su richiesta: versione anticondensa (cod. PDFX 12)

* On demand: anti-condensation variant (cod. PDFX 12)

* Sur demande: version anti-condensats (cod. PDFX 12)


STABILE FX

FASCETTA DI CENTRAGGIO

CENTRING BAND – COLLIER DE CENTRAGE

Ø (mm)	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A (mm)	-	320	340	360	370	380	390	400	420	440	460	490	540
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	31 ⁸⁸	31 ⁸⁸	34 ⁰⁰	34 ⁰⁰	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	40 ³³	40 ³³	42 ⁵⁴	44 ⁰⁴

Cod. PSFC 71



FASCETTA DI DISCESA

DESCENT BAND – COLLIER DE DESCENTE

Ø (mm)	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A (mm)	-	240	260	280	290	300	310	320	340	360	380	410	460
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	31 ⁸⁸	31 ⁸⁸	34 ⁰⁰	34 ⁰⁰	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	40 ³³	40 ³³	42 ⁵⁴	44 ⁰⁴

Cod. PSFD 72



SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Box	1
€	10 ⁸⁰

Cod. AC SCISP



KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Box	1
€	10 ⁴⁹

Cod. SCS CE FX

